


گفته شده در سی تی اسکن که به صورت فیلمبرداری از مانیتور تهیه شده است خونریزی در پارانشیم مغزی، خونریزی اپیدورال و سابدرال دیده نمی شود.

متخصصان نورورادیولوژی بورد رادیولوژی وزارت بهداشت؛

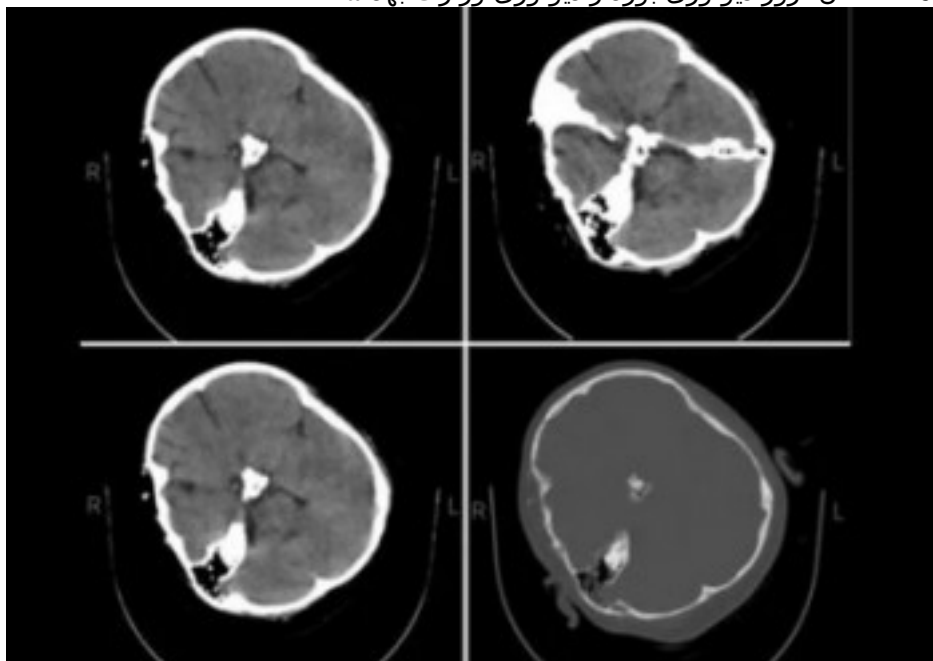

متخصصان نورورادیولوژی هیأت بورد رادیولوژی وزارت بهداشت ایران در پاسخ به استعلام ریاست سازمان نظام پزشکی درباره تصاویر «سی تی اسکن» منتشر شده از مرحوم مهسا امینی با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که «هیچ شواهدی از خونریزی مغزی در این تصاویر به چشم نمی خورد».

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، در بیانیه متخصصین نورورادیولوژی هیأت بورد رادیولوژی وزارت بهداشت آمده است:

«با توجه به استعلام ریاست نظام پزشکی متخصصین نورورادیولوژی هیأت بورد رادیولوژی وزارت بهداشت پس از بررسی تصاویر سی تی اسکن مغز مرحومه مهسا امینی اعلام می دارد در سی تی اسکن که به صورت فیلمبرداری از مانیتور تهیه شده است خونریزی در پارانشیم مغزی، خونریزی اپیدورال و سابدرال دیده نمی شود.»
در این بیانیه تاکید شده که «نظریه تکمیلی پس از مشاهده اصل اطلاعات تصویری ارسال خواهد شد.»

یکی از شبکه های خارجی پیشتر عکسی از سی تی اسکن مرحوم مهسا امینی منتشر کرده و مدعی شده بود که سی تی اسکن خانم مهسا امینی نشانگر شکستگی جمجمه، خونریزی و ادم مغزی است.

برچسب ها: [حجاب](#) [1]

[سلامت](#) [2]

[نیروی انتظامی](#) [3]

[حقوق شهروندی](#) [4]